

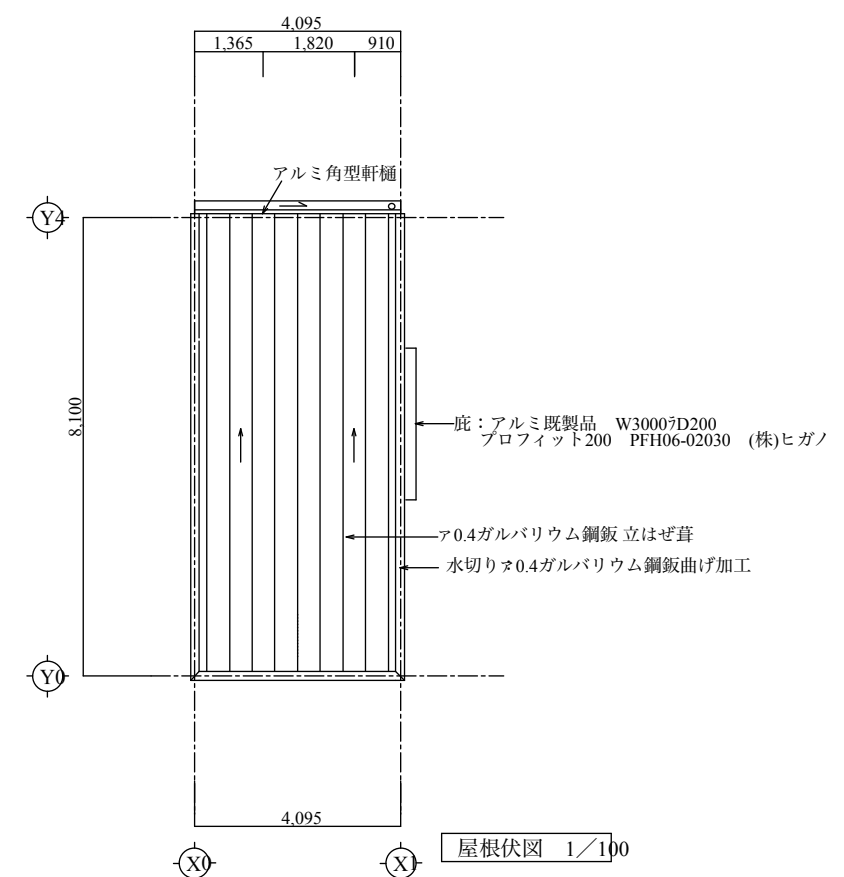


配置図・1階平面図 1/100

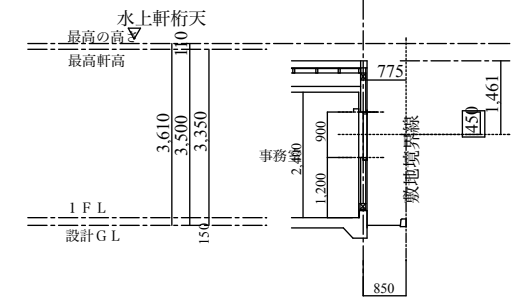

屋根伏図 1/100

無窓の居室のチェック		1/20(非常用照明のチェック)		1/20		
階	室名	床面積	採光面積	有効開口部	換気面積	有効開口部
1階	事務室	21.71	1.0855	A W - 22.510 x 0.9 = 2.259	1.0855	A W - 2 2.510 x 0.9 x 1/2 = 1.1295

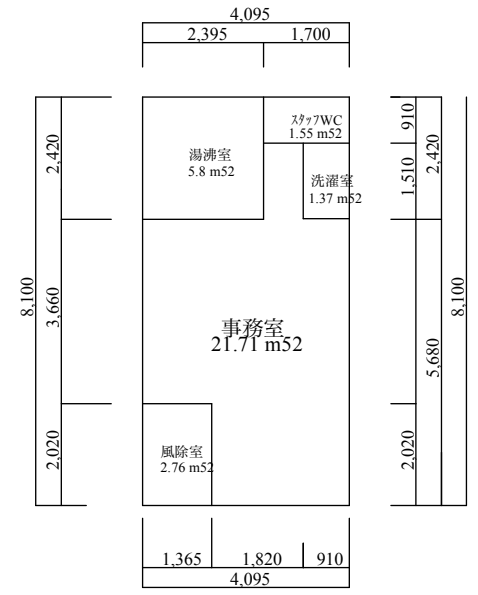

②AW
採光補正係数(A)
A=775/1461 x 10.0 - 1.0 = 4.774
採光補正係数3.0を越えるため3.0として扱う
有効採光面積
WxA=2.259 x 3.0 = 6.777

PROJECT	TITLE			
(仮称)箱崎事務所新築工事	平面図・配置図・屋根伏図			
SCALE	DATE	DRAWING	CHECK	NO.
1/100	'06.10.05			A